



Ważny od 1 lutego 2016

## Warianty ustawienia zbiorników dwupłaszczowych DWT 1000 I

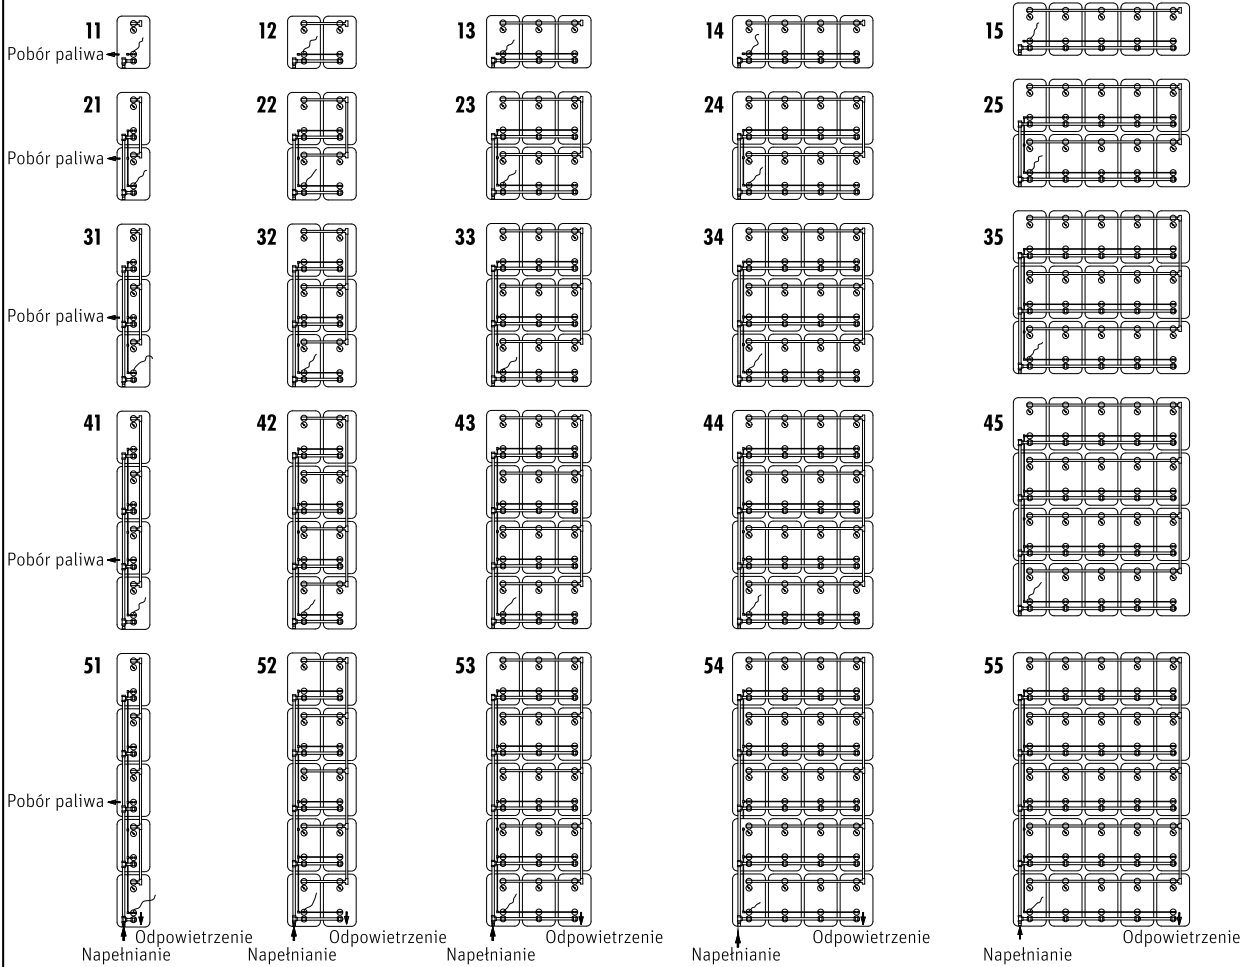

## Wariant ustawienia kąowego

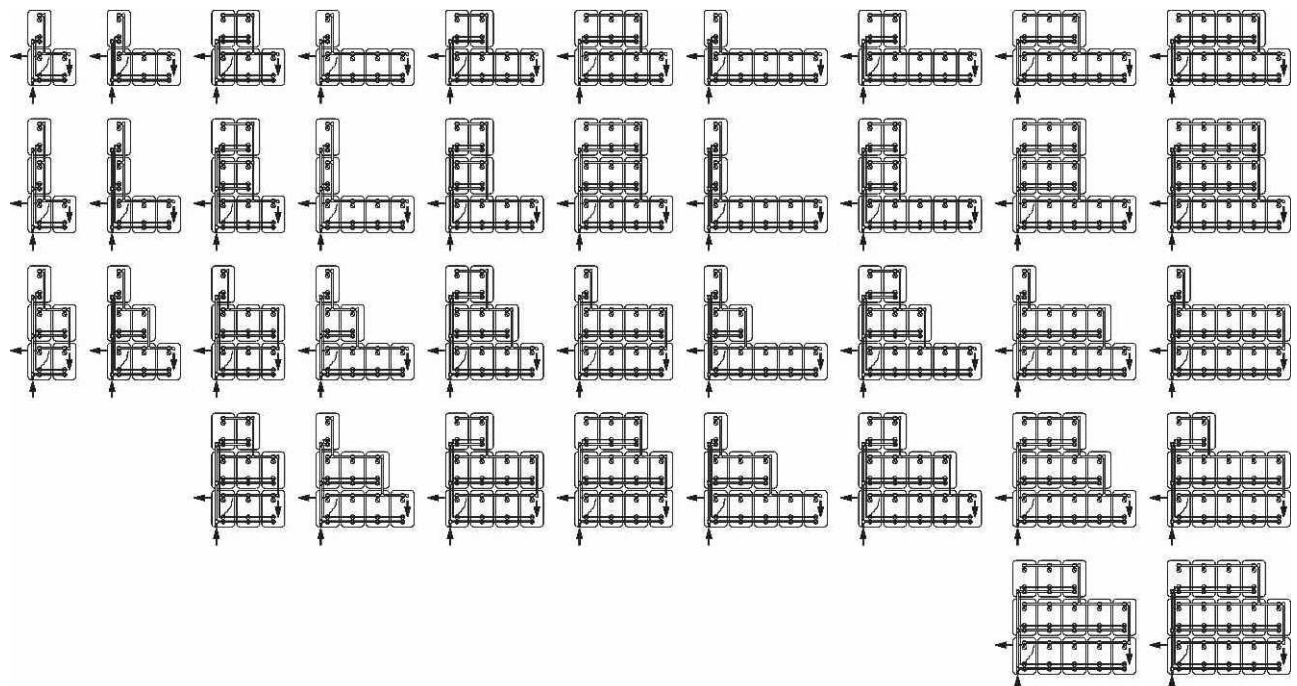

Powyższe zbiorniki są dopuszczone do składowania oleju opałowego, napędowego, biodiesla, zużytych i nowych olejów smarnych, silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych. Wszystkie ciecze oprócz oleju opałowego i napędowego mogą być przechowywane jedynie w pojedynczych zbiornikach.